


桢材対応の 15kN用コーナー金物


ハウスプラス確認検査(株)

 品質性能試験(HP14-KT107)
短期基準引張耐力: 16.9kN


■寸法図

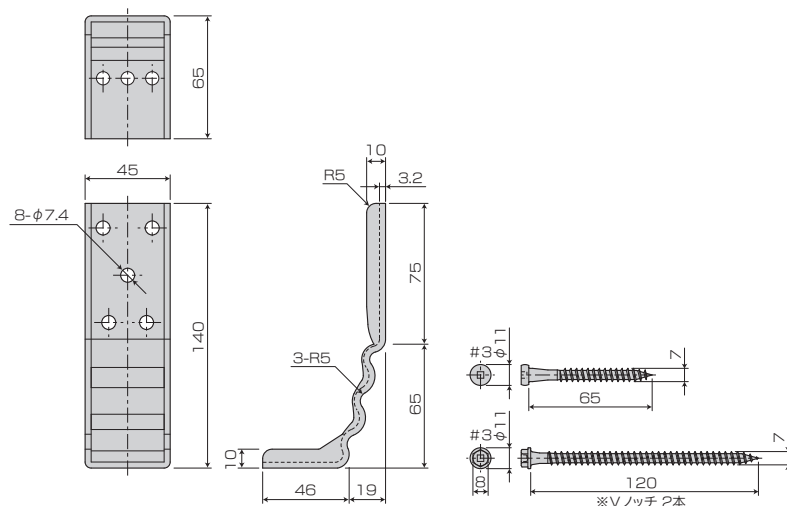

■取付図

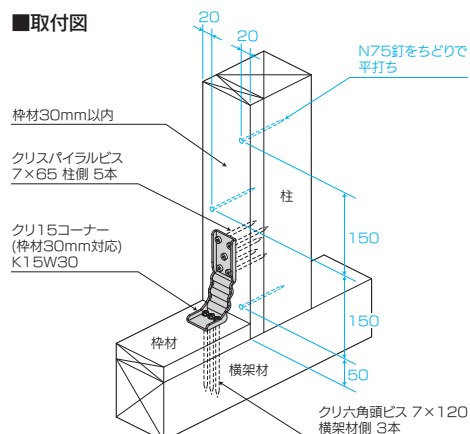

※桢材を柱に取り付ける際は、N75釘をちどりで最低17本打ち付け固定してください。
※釘ピッチは目安にしてください。

●使用接合具

柱側	専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス) 7×65(銀色)…5本
横架材側	専用ビス(四角穴付クリ六角頭ビス) 7×120(れんが色)…3本

※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

●詳細データはP156の仕様図をご覧ください。

用途・特徴

1. クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。
 2. 桢材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。
 3. コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
- ※告示第1460号第2号表三(と)(ち)(り)(ぬ)の1階柱脚部分には使用しないでください。
※梁が裂ける恐れがありますので、同一仕口での2個使いはしないでください。

使用方法

1. 柱に厚さ30mmの桢材をN75釘で平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を5本、桢材の上から横架材に専用ビスクリ六角頭ビス(7×120)を3本打ち込んでください。(取付図参照)
- ※クリ六角頭ビスをソケットで打ち込む時は、ソケットサイズ8mmを使用してください。
- ※六角ソケット8mmはクリ六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった(なめる)時に使用してください。(別売り)

商品名	クリ15コーナー(桢材30mm対応) K15W30
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) / 品質性能試験(HP14-KT107)
材質	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理	JIS G 3302 溶融 Z27
付属部品	専用ビス / 四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…5本(柱用・銀色) 四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…3本(横架材用・れんが色)
入数	20個 / ケース(専用ビス: (7×65) 25本入×4袋、(7×120) 15本入×4袋)